



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2 м. Суми, 40000, тел. 62-08-10
mail@smr.gov.ua

14.01.2020 № 80/03.02.02-05

на № 80/03.02.02-05 від 31.31.2020

Юрченку Д.В.
м. Суми,
вул. Г.Кондратьєва,
буд. 158/2 кв. 26
Mitek86@bigmir.net

За результатами розгляду Вашої електронної петиції «Проблема якості води за адресою вул. Г.Кондратьєва, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 160в» розміщеної на веб-порталі (<https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/2183>).

З електронної петиції вбачається, що мешканці бажають провести кільцювання водопровідної мережі, як було заплановано забудовником.

Повідомляємо, що спеціалістами підприємства КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, було виконано обстеження мереж водопостачання вищезазначених будинків та встановлено, що внутрішньо-квартильні та внутрішньо-будинкові мережі водопостачання на балансі КП «Міськводоканал» Сумської міської ради не знаходяться (схема додається). Але враховуючи звернення мешканців, в грудні 2019 року, було виконано промивку зазначених мереж, що дало змогу покращити якість води у вказаних будинках.

Лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 31.01.2020 р. додатково було виконано аналіз води в зазначених вище будинках та по вул. Г. Кондратьєва, 160/1 біля місця приєднання внутрішньо-квартильних водопровідних мереж будинків до мереж КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, та встановлено, що якість води у місці приєднання відповідає нормативним показникам (протоколи лабораторних досліджень додаються).

Додані протоколи дають пояснення, що згідно проведених аналізів відібраних проб води показники вмісту заліза та каламутності не суперечать вимогам «Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи» від 02.11.2018 року за №602-123-20-2/45608, який погоджує технологічний регламент відносно вмісту заліза в питній холодній воді до 1 мг/л та каламутності до 3,5 НОК.

Також повідомляємо, що згідно технологічного процесу водопостачання КП «Міськводоканал» Сумської міської ради подає питну холодну воду насосними станціями 2-го підйому до межі балансової належності. Водопостачання будинків № 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 та 160в по

вул. Г. Кондратьєва забезпечується внутрішньо-квартирними мережами та підвищувальними насосними станціями, які на балансі КП «Міськводоканал» Сумської міської ради не знаходяться, а несвоєчасне обслуговування яких може призводити до погіршення якості води, а саме появи каламутності.

Додатково повідомляємо, що Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було направлено лист № 51/05.01.01-10 від 29.01.2020 р. директору ТОВ «Побутсервіс Суми», як до організації яка обслуговує внутрішньо-будинкові мережі водопостачання, з вимогою своєчасно виконувати регламентні роботи по обслуговуванню мереж та насосного обладнання, яке забезпечує водопостачання будинків № 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 та 160в по вул. Г. Кондратьєва.

Доводимо до відома, що замовником будівництва зовнішніх внутрішньо-квартирних мереж водопостачання вищезазначених багатоквартирних житлових будинків виступала ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко».

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З положень статті 6 Господарського кодексу України вбачається, що одним із загальних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Враховуючи вищевикладене, для вирішення питання по суті, Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було направлено лист до ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко», з пропозицією виконати кільцювання водопровідних мереж до будинків № 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 та 160в по вул. Г. Кондратьєва.

Додатки: Протокол № 228 Протокол № 229 на 1 арк.

Протокол № 230 Протокол № 231 на 1 арк.


Протокол № 232 Протокол № 233 на 1 арк.

Схема балансової належності на 1 арк.

Міський голова

Павленко

Коваленко 700590

 **О.М. Лисенко**

УП «Міська вода» Сумської міської ради
Ваміровська хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води

Протокол № 228
дослідження питної води
від «36» в 2020 р.

Місце відбору проби: Вар. Т. Кавурашівська вул. 13/1 кв. 14
Найменування води джерела: Джерело
Дата і час відбору проби: 26.01.2020

І. мікробіологічні показники:

загальне мікробне число при $t = 37^{\circ}\text{C}$ КУО/куб.см
загальні колиформні КУО/100 куб.см
E.coli КУО/100 куб.см

спорофори

II. Органолептичні показники

запах при 20°C / при 60°C

зabarканий

смак та промач

III. Фізико-хімічні

тисні

зольний показник

загальне

інгальна жорсткість

кальцієв

маг

солі фосфат

фосфат

IV. Санітарно-токсикологічні

алюміній

цинк

мідь

кобальт

натрій

калій

магній

срібло

золото

платина

ірис

нікель

ванадій

молибден

бор

фтор

йод

селен

цинк

мідь

кобальт

натрій

калій

магній

срібло

золото

УП «Міська вода» Сумської міської ради
Ваміровська хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води

Протокол № 229
дослідження питної води
від «30» в 2020 р.

Місце відбору проби: Вар. Т. Кавурашівська вул. 13/1 кв. 14
Найменування води джерела: Джерело
Дата і час відбору проби: 30.01.2020

І. мікробіологічні показники:

загальне мікробне число при $t = 37^{\circ}\text{C}$ КУО/куб.см
загальні колиформні КУО/100 куб.см
E.coli КУО/100 куб.см

спорофори

II. Органолептичні показники

запах при 20°C / при 60°C

зabarканий

смак та промач

III. Фізико-хімічні

тисні

зольний показник

загальне

інгальна жорсткість

кальцієв

маг

солі фосфат

фосфат

IV. Санітарно-токсикологічні

алюміній

цинк

мідь

кобальт

натрій

калій

магній

срібло

золото

платина

ірис

нікель

ванадій

молибден

бор

фтор

йод

селен

цинк

мідь

кобальт

натрій

калій

магній

срібло

золото

Інженер-бактеріолог

Інженер-лаборант

Начальник лабораторії Ваміровська хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води

КП «Місцеве господарство» Сумської міської ради
Вимірювальна клініко-бактеріологічна лабораторія питної води

Протокол № 230
дослідження питної води
від «30» 01 2020 р.

Місце відбору проб: вул. Т. Шевченка, 133/1, п. 41
Річковий канал коло джерела: м. С. Василь
Дата і час відбору проб: 30.01.2020р.

І. мікробіологічні показники:

загальне мікробне число при $t = 37^{\circ}\text{C}$
загальні колиформні

Б. coli

ентерококи

II. фізико-хімічні показники:

температура води джерела: 10,5

температура води при $t = 20^{\circ}\text{C}$: 10,5

затверділість

жорсткість

сумарна жорсткість

ІІІ. фізико-хімічні

показники

зольовий показник

залізо загальне

залізо жорсткості

марганець

сульфід

сульфат

сульфат кальцію

хлориди

цинк

IV. санітарно-гігієнічні

показники

алюміній

аміак

азот

фосфор

рН

окислювальна здатність

підписання актом: інженер-бактеріолог

підписання актом: інженер-лаборант

На чільник лабораторії

Інженер-лаборант

Інженер-лаборант В. В. Сидоренко 20.01.2020 р. 17.10

КП «Місцеве господарство» Сумської міської ради
Вимірювальна клініко-бактеріологічна лабораторія питної води

Протокол № 231
дослідження питної води
від «30» 01 2020 р.

Місце відбору проб: вул. Т. Шевченка, 133/1, п. 41
Річковий канал коло джерела: м. С. Василь
Дата і час відбору проб: 30.01.2020р.

І. мікробіологічні показники:

загальне мікробне число при $t = 37^{\circ}\text{C}$

загальні колиформні

Б. coli

ентерококи

II. фізико-хімічні показники:

температура води джерела: 10,5

температура води при $t = 20^{\circ}\text{C}$: 10,5

затверділість

жорсткість

сумарна жорсткість

ІІІ. фізико-хімічні

показники

зольовий показник

залізо загальне

залізо жорсткості

марганець

сульфід

сульфат

сульфат кальцію

хлориди

цинк

IV. санітарно-гігієнічні

показники

алюміній

аміак

азот

фосфор

рН

окислювальна здатність

підписання актом: інженер-бактеріолог

підписання актом: інженер-лаборант

На чільник лабораторії

Інженер-лаборант

Інженер-лаборант В. В. Сидоренко 20.01.2020 р. 17.10

І.П. Армизнов, промислового Сумської міської ради
 Санітарно-гігієнічна мікро-бактеріологічна лабораторія питної води

Протокол № 233
 дослідження питної води
 від « 20 » 04 2020 р.

Місце відбору проби: вул. Шевченка, № 6, к. 1
 Найменування водо джерела: вул. Шевченка
 Дата і час відбору проби: 20.04.2020

І. мікробіологічні показники:

загальне мікробне число при $t = 37^{\circ}\text{C}$
 загальні колиформні

КУО/куб.см
 КУО/100 куб.см
 КУО/100 куб.см
 КУО/100 куб.см

E.coli

ентеріококи

ІІ. Санітарно-хімічні показники

температура 20°C при $t = 20^{\circ}\text{C}$

зольність

жорсткість

жорсткість

марганець

лінь

залізо

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор

сера

хлор

бром

йод

фтор

цинк

алюміній

натрій

калій

магній

фосфор


сера

хлор

бром

</

Робота 1

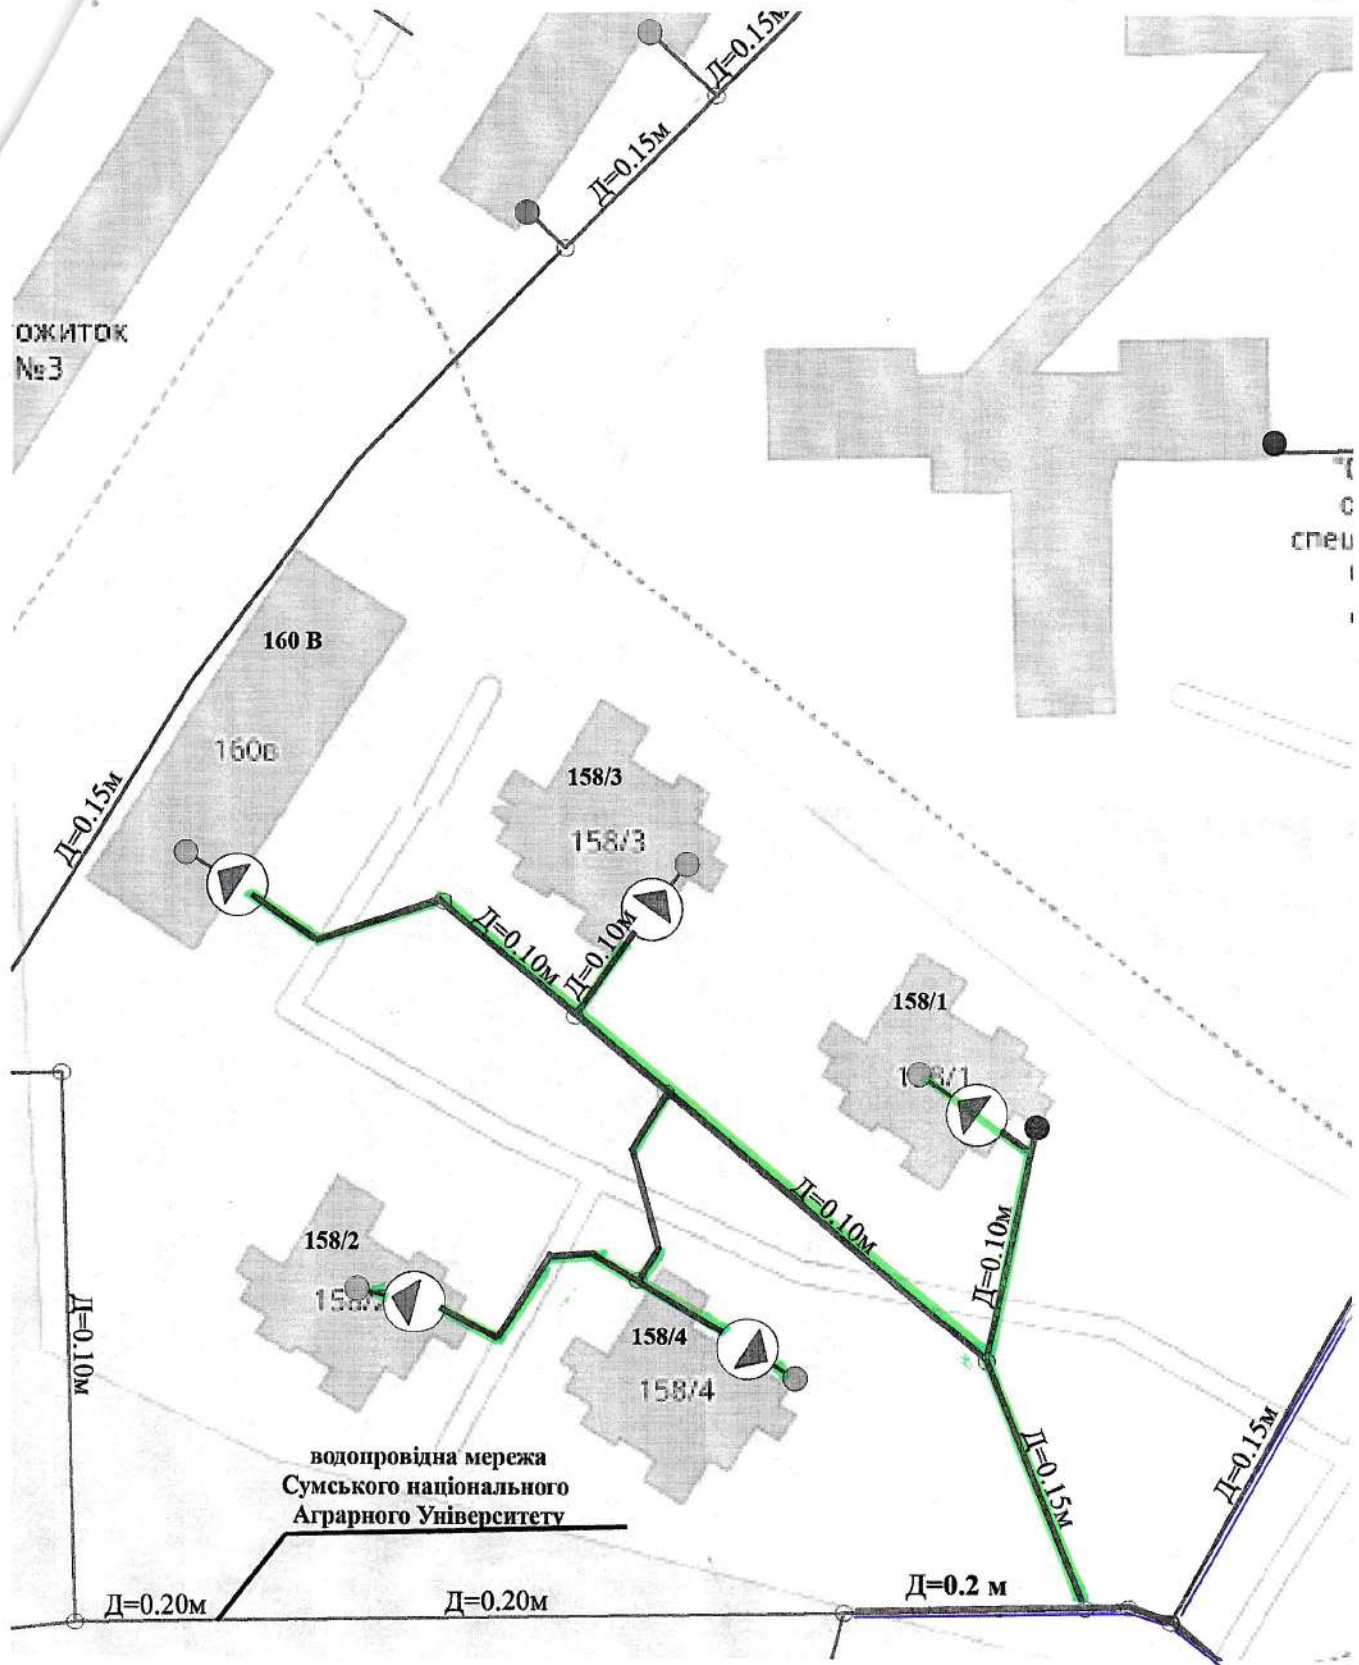

- Водопровідна мережа ТОВ "БВК КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
- Водопровідна мережа КП "Міськводоканал"
- Водопровідна мережа Сумського національного Аграрного Університету